

Pracownia ELITON
ul. Szkolna 23
Tomice
62-060 Stęszew

E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Telefon
(+48.61) 829 98 28

Data
30.03.2016r.

Wasz znak / Wasze pismo

Nasz znak / Nasze pismo
DET/DT/UT/AL/16/ 50804

Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice gmina Tarnowo Podgórne.

W odpowiedzi na Pani pismo z dn. 19.02.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. uzgadnia przebudowę drogi na niżej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: **1208/L/DET-DT/16**

1. Miejsca projektowanej nawierzchni ulicy, chodnika i zjazdów nad siecią gazową PEd160, PEd63 i przyłączami średniego ciśnienia PEd32 należy wykonać zgodnie z obowiązującym *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe*. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury gazowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni drogi, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
2. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przecięcia gazociągu z krawężnikami, a podczas ich montażu nie umieszczać krawężników wzdłuż jego osi. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz.
3. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz o planowanym rozpoczęciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w razie wątpliwości - poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz.
5. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 0,5 m na stronę od osi gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczególności bezpośrednio nad gazociągami możliwe są jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kaźmierz.
6. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca

zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.

7. W przypadku uszkodzenia gazociągu / przyłączy gazowych Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.
8. Uzgodnienie jest ważne łącznie z załącznikiem mapowym przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Jeruzal


Dyrektor ds. Inwestycji
i Eksploatacji Sieci Gazowych

Anna Leśniewska

Specjalista ds. Technicznych

Do wiadomości:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Oddział w Kaźmierzu
ul. Nowowiejska 26
64-530 Kaźmierz
tel.: +48 61 293 73 91
fax: +48 61 293 73 92

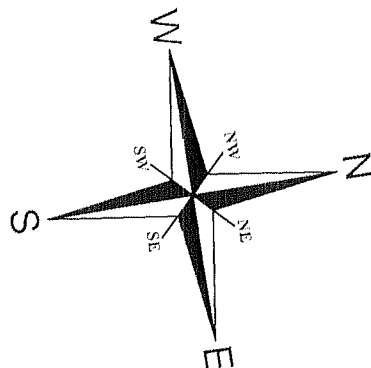

G.E.N. GAZ ENERGIJA Sp. z o.o.
ul. Droczyka 1, 02-060 Iłomno Podgórze
tel. +48 61 829 98 20 fax +48 61 829 98 22
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
(6)

Uzgodnienie nr: 1208/L/DET-DT/16


z dnia 30.03.2016 r.


ważne z pismem nr: DET DT/UT/AL/16/S08C

G.E.N. GAZ ENERGIJA Sp. z o.o.
Specjaliści ds. Technicznych

Anna Leśniewska
Anna Leśniewska

KONIEC OPRACOWANIA
km 2+542,03

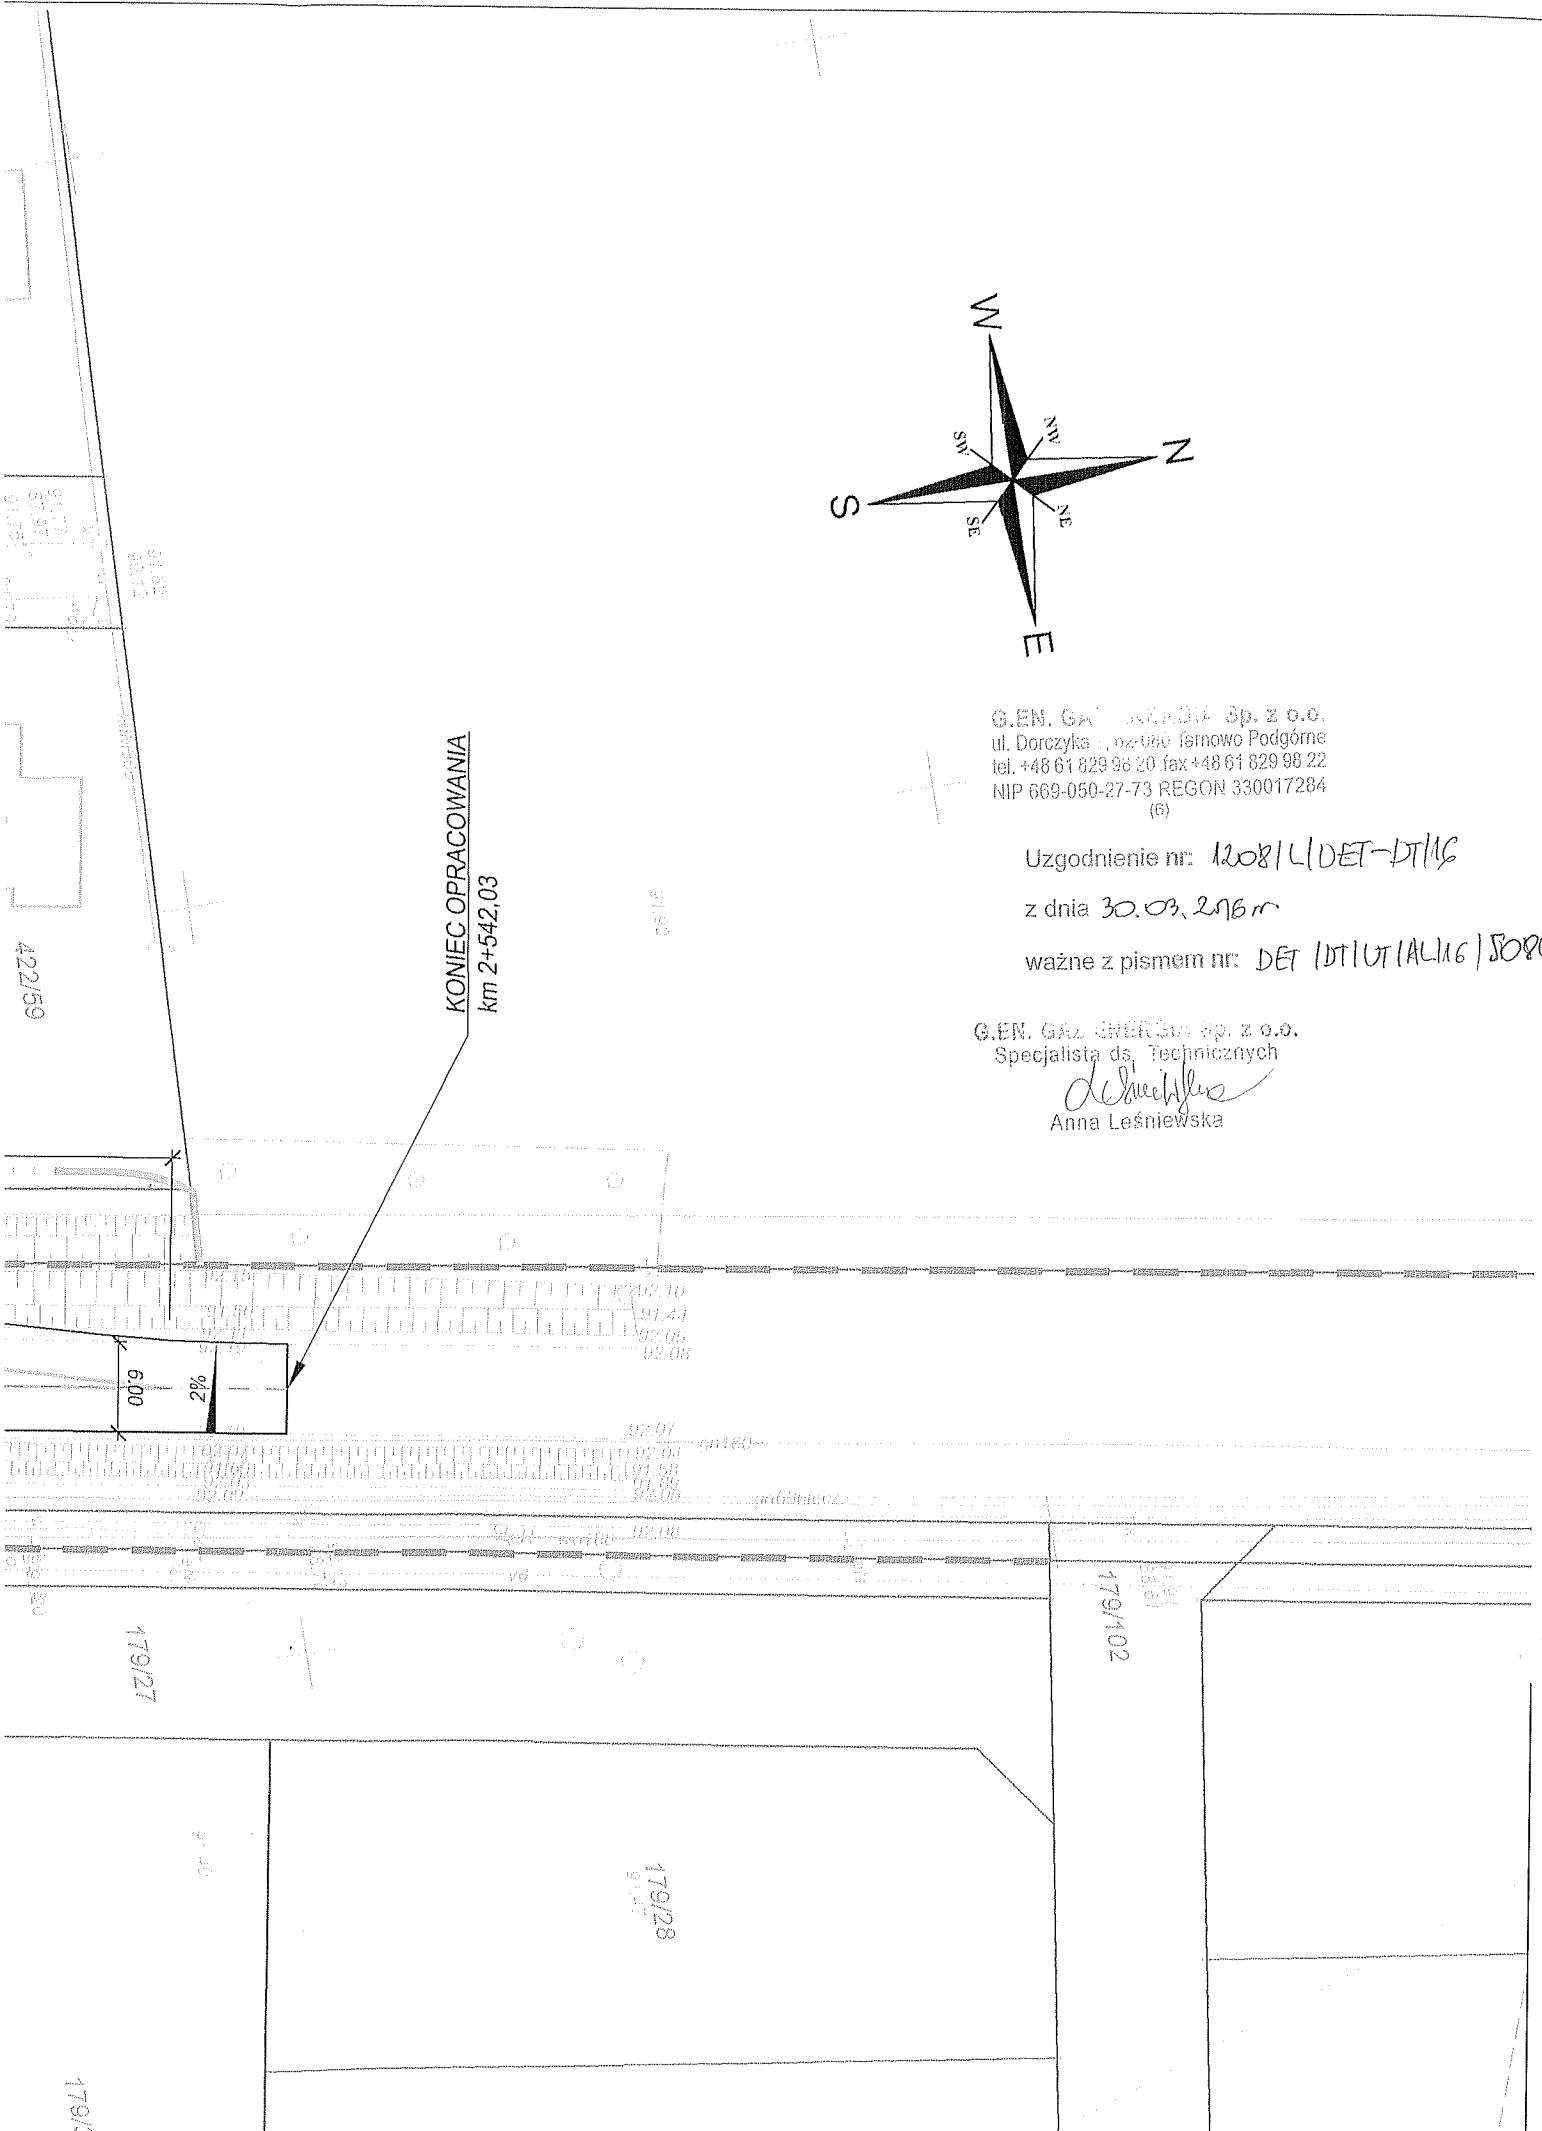

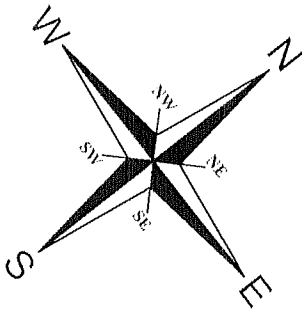

95/13

95/11

1+800

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 1, 62-080 Tarnobrzeg
tel. +48 61 829 98 20 fax +48 61 829 98 22
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
(6)

Uzgodnienie nr: 1208/L/DET-BT/16
z dnia 30.03.2016 r.
ważne z pismem nr:
DET/BT/UT/AL/16/50804

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Specjalista ds. Technicznych
Anna Leśniewska
Anna Leśniewska



B-River

435/1