

Szamotuły, dnia 02.03.2016r.

MU/MS/241274/.....⁶⁴⁴...../2016

Pracownia ELITON
Tomice, ul.Szkolna 23
62-060 Stęszew

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej 2392P Lusówko-Więckowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2016r. (data wpływu 23.02.2016r.) w ww sprawie uprzejmie informuję, że w miejscu projektowanej przebudowy drogi znajdują się kable energetyczne nN 0,4 kV oraz SN 15 kV (mapy 2.2 i 2.3) będące własnością Enea Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Szamotuły (miejsca przebiegu kabli w obrębie przebudowy zaznaczono kolorem zielonym – SN 15 kV oraz niebieskim – nN 0,4 kV). Istniejące kable nN 0,4 kV i SN 15 kV w obrębie projektowanej przebudowy należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne AROT A110PS koloru niebieskiego (kable nN) i AROT A160PS koloru czerwonego.

Prace należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Tarnowie Podgórny, tel. 61 8146 380.

W miejscu projektowanego ronda w ulicy Rolnej przebiega kabel SN 15 kV.

Warunki techniczne przebudowy zostaną wydane dla inwestora – Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny w odrębnym piśmie.


Fakturę w wysokości 61,11 zł (netto) za ww usługę wyślemy pocztą w terminie późniejszym. Prosimy o jej uregulowanie w wyznaczonym terminie.

Załącznik: mapa projektowa (3 szt.)

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły
Dział Majątku Sieciowego
KIEROWNIK
Maciej Ranek

m
k.o.
a/a, MU

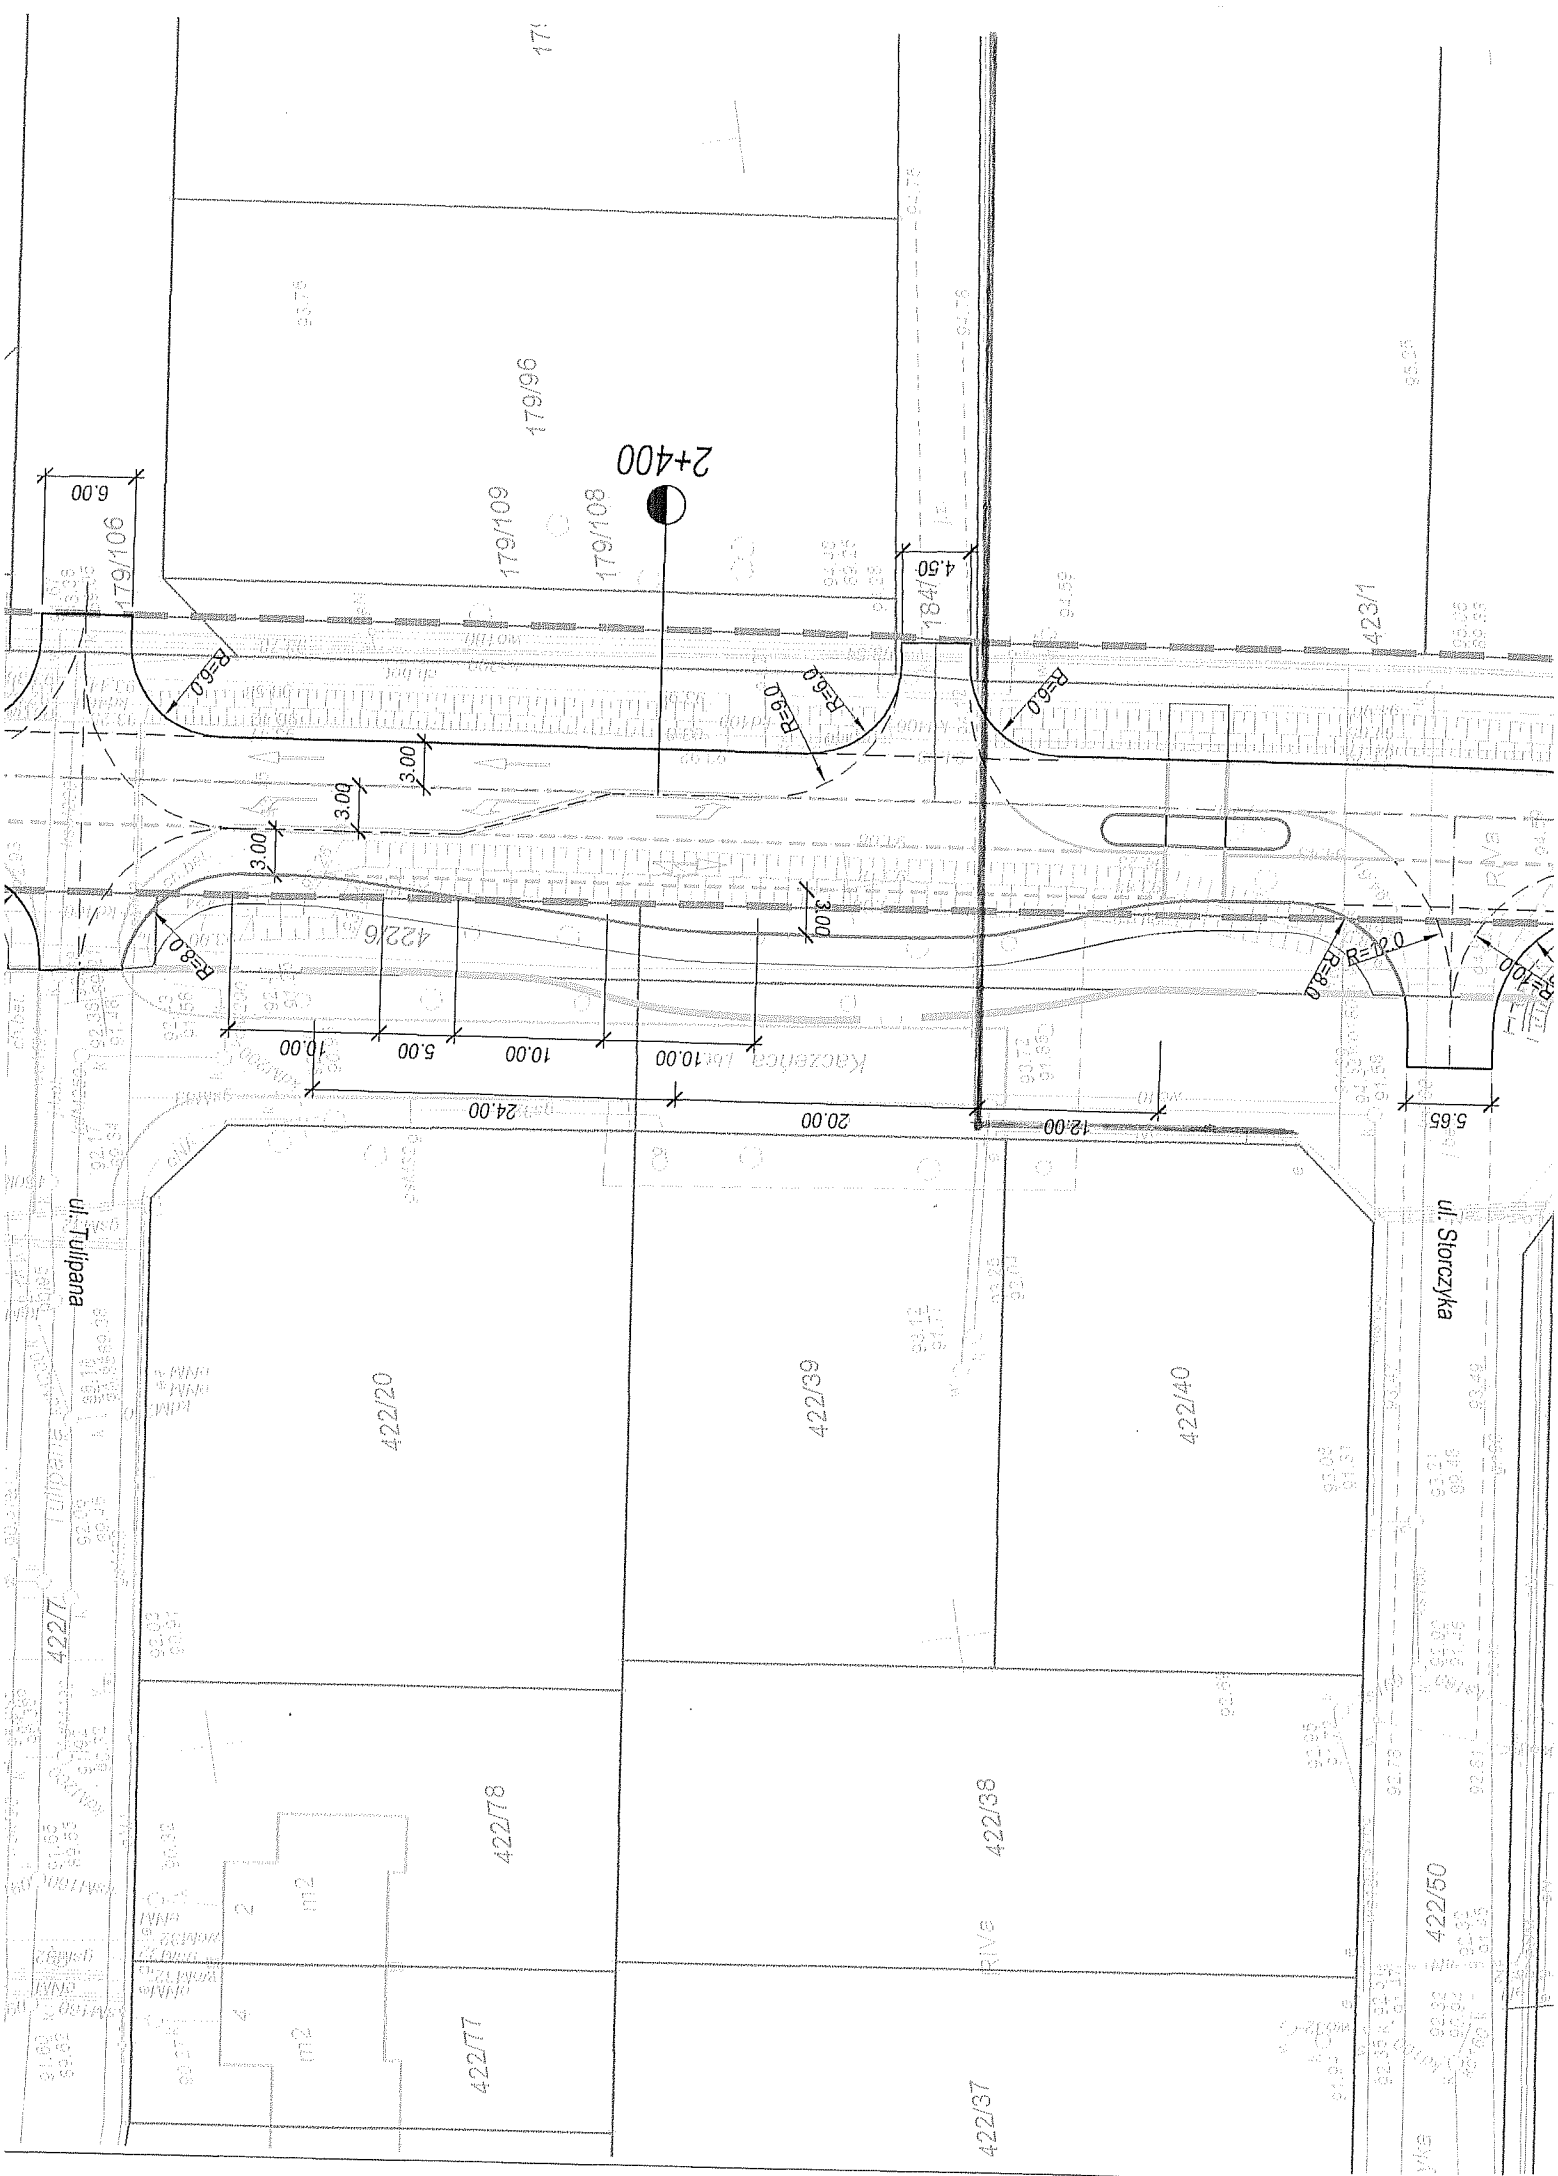

17:

2+400

179/109
179/108
179/96

184/1

423/1

ul. Tulipanowa

ul. Storczyka

422/20

422/39

422/40

422/77

422/78

422/37

422/38

422/50