

Września, dnia 27-11-2017
ZR/ PEO17P 255421 /2017

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy infrastruktury drogowej w okolicy przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki

W odpowiedzi na Państwa pismo znak SMP/325/2017/1644/MM z dnia 16-11-2017 dotyczące uzgodnienia projektowanej budowy infrastruktury drogowej w okolicy przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki Enea Operator Rejon Dystrybucji Września uzgadnia plany z następującymi uwagami:

- 1. Zachować szczególną ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych kablowych i napowietrznych, przestrzegając przepisy bhp.**
- 2. Istniejące kable energetyczne krzyżujące projektowane ulice w razie potrzeby zabezpieczyć rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS – kable 0,4 kV lub A 160 PS – kable SN 15 kV.**
- 3. Zachować odpowiednią odległość przewodów istniejącej linii energetycznej napowietrznej nad nawierzchnią drogi i chodnika zgodną z normą PN-76/E-05100.**

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Przemysław Janiak

Sprawę prowadzi:
Przemysław Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzegomska 59

tel. +48 761 850 41 10
faks +48 761 850 44 47

NIP 762 237 71 80
REGON 140455349

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

Kórnik, dnia 30 listopada 2017 r.

Nasz znak: WB2-ET.6853.484.2017

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2017r. dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w miejscowości Szczytniki Urząd Miasta i Gminy Kórnik wyraża zgodę na podłączenie dwóch projektowanych latarni ledowych do istniejącej linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Sarniej w Szczytnikach.

Z poważaniem

Otrzymują :

1. Adresat
2. aa.

z up. Burmistrza
Przemysław Pacholski
Drugi Wiceburmistrz

Sprawę prowadzi:

Inspektor Robert Latanowicz
Tel. (61) 8 170 411 wew. 658

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 85-45-224, faks 61 85-45-508
dts@wsgaz.pl

SMP Projektanci
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k.
Głuchowska 1
60-101 Poznań

W/ znak: SMP/325/2017/1645/MM
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108696/17

z dnia 16-11-2017
z dnia 8-12-2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108696/17

Dotyczy: **przebudowy odcinka drogi powiatowej 2489P**

Lokalizacja przedsięwzięcia:
woj. **wielkopolskie**, gm. **Kórnik**, m. **Szczytniki**, ul. **Sarnia**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-11-2017 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- 2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
- 3a. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.
- 3b. Wkreślane geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznań Wschód, ul. Kórnicka 224 w Zalasewie,

tel. 61 8186512, fax 61 8186536.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- Gazownia Poznań Wschód


Załączniki:

Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślik, tel.: (61) 8 545 343

KIEROWNIK
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Szymon Flieger

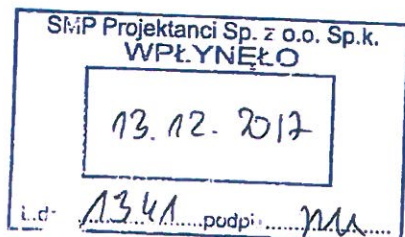



Orange Polska
Domena Hurt
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

Poznań, 13 grudnia 2017r.

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-465/72314/17/MW

Temat: uzgodnienie projektu budowy ul. Jeziornej w Szczytnikach gmina Kórnik.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
ul. Głogowska 19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
4. W miejscach projektowanych dróg, zjazdów istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Długość rur powinna być co najmniej 0,5 m dłuższa od krawędzi projektowanych dróg, zjazdów. Końce rur należy uszczelnić;

5. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
 6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;
 7. Miejsca zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań w Poznaniu ul. Głogowska 19 tel. 61 886 86 30;
 8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
 9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąża sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
- Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dział, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
 11. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.


Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznań otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Marek Wichtacz

Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań

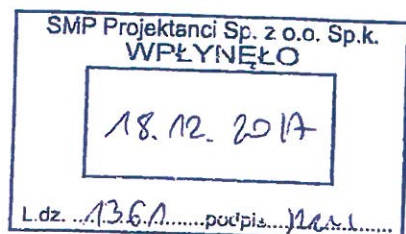

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu KANCELARIA	
Data wpływu	08. 01. 2019
Ilość załączników	208
podpis	[podpis]

Poznań, 2018-01-04

Numer pisma: DW/IBM/361/554/2018

Numery spraw: IBM/80-9-1/1304/2017

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zielona 8
61-851 Poznań

Dotyczy: **Zaopiniowania przebudowy drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki, Gmina Kórnik.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami informujemy, że:

Na przebudowywanym odcinku ul. Jeziornej AQUANET planuje:

- wyłączenie z eksploatacji istn. wodociągu a-c DN100 w ulicy Jeziornej,
- przełączenie istn. wodociągu DN 100 z ulicy Sarniej do istn. wodociągu DN 225 w ulicy Jeziornej,
- przełączenie przyłączy z posesji dz. nr 197/5, 217/3 oraz 109/23 do wodociągu DN 225 w ulicy Jeziornej (obecnie podpięte do istn. wodociągu a-c DN100 w ulicy Jeziornej).

Powyższy zakres ujęty jest w zadaniu inwestycyjnym Spółki nr 3-11-14-251-1 Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. Skowronkowej i Wesolej w Szczytnikach, ul. Jaśminowej w Kamionkach i ul. Drapałka w Borówcu z planowanymi terminami realizacji:

2018-2020 - dokumentacja projektowa

2021-2023 - roboty budowlano-montażowe

Prosimy o przeanalizowanie terminu budowy drogi celem skoordynowania prac lub podanie terminu w jakim AQUANET, po wybudowaniu drogi, będzie miał możliwość zrealizowania swoich prac.

Ponadto informujemy, że przedłożone do zaopiniowania mapy są niekompletne i niezgodne ze stanem faktycznym w następującym zakresie:

- sieć wodociągowa DN100 w ul. Jeziornej - na przedłożonych mapach brak tej sieci
- połączenia wodociągu DN100 w ul. Sarniej z wodociągiem DN100 w ul. Jeziornej,
- podłączenia przyłączy z posesji dz. nr 197/5, 217/3 oraz 109/23 do wodociągu DN100 w ul. Jeziornej.

W załączeniu przekazujemy wydruk z bazy danych AQUANET na których przedstawiono stan faktyczny uzbrojenia w ul. Jeziornej/Sarniej w Szczytnikach.

Wydanie ostatecznej opinii będzie możliwe po przedłożeniu w AQUANET prawidłowych map uzupełnionych o brakujące uzbrojenie.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

AQUANET
BIURO INŻYNIERSTWA I MAJĄTKU
[podpis]
Ewelina Borys
Starszy Specjalista ds. Urządzania
i Dokumentacji Projektowej

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
plan sytuacyjny
wydruk z GIS


Otrzymują:
Gmina Kórnik
Pl.Niepodległości 1
62-035 Kórnik

ME

IB

Załącznik do pisma
Div/IBH/36/554/2018

16

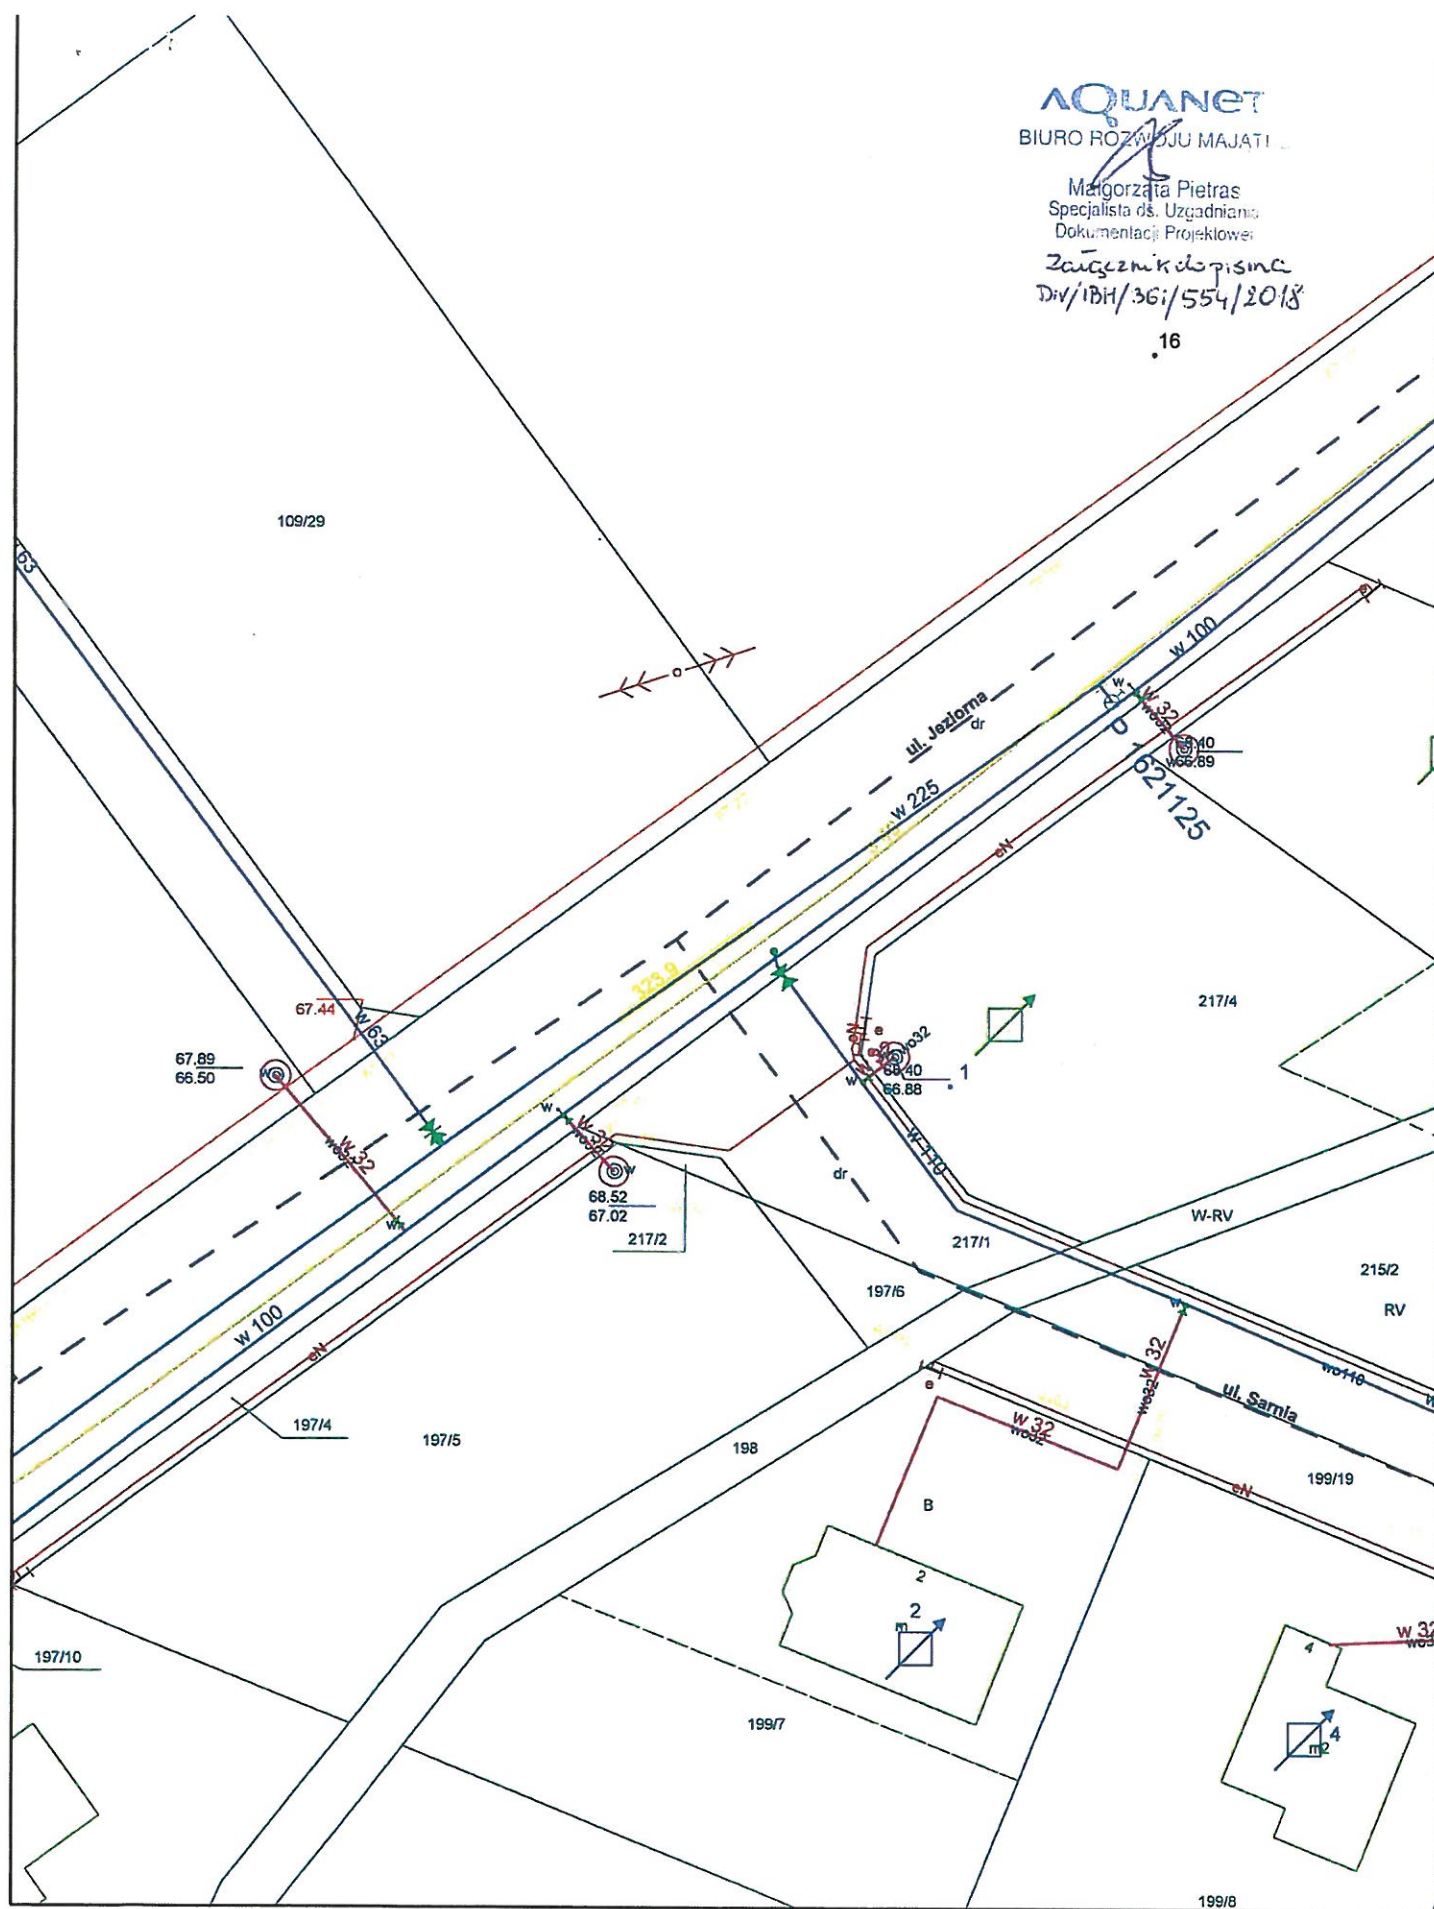**SKALA 1:500**

Poznań, 2018-03-09

Numer pisma: DW/IBM/361/13220/2018

Numerical sprawl: IBM/80-9-1/1304/201

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zielona 8
61-851 Poznań

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki, Gmina Kórnik.

W odpowiedzi na pismo ZDP.WD.4621.36/17.JC2, po zapoznaniu się z przedłożonymi mapami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wodociągowego nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m (z PE 1,7m), i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
7. Zwracamy uwagę, że na uzupełnionych mapach nadal brakuje fragmentu sieci wodociągowej - połączenie wodociągu DN100 w ul Sarniej z wodociągiem DN100 w ul. Jeziornej (zgodnie z załącznikiem do pisma DW/IBM/361/554/2018).
8. Dodatkowo informujemy, że na przebudowywanym odcinku ul. Jeziornej AQUANET planuje:
 - wyłączenie z eksploatacji istn. wodociągu a-c DN100 w ulicy Jeziornej,
 - przełączenie istn. wodociągu DN 100 z ulicy Sarniej do istn. wodociągu DN 225 w ulicy Jeziornej.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

- przełączenie przyłączy z posesji dz. nr 197/5, 217/3 oraz 109/23 do wodociągu DN 225 w ulicy Jeziornej (obecnie podpięte do istn. wodociągu a-c DN100 w ulicy Jeziornej).

Powyższy zakres ujęty jest w zadaniu inwestycyjnym Spółki nr 3-11-14-251-1 Kórnik - sieć wodociągowa w rejonie ul. Skowronkowej i Wesołej w Szczytnikach, ul. Jaśminowej w Kamionkach i ul. Drapałka w Borówcu z planowanymi terminami realizacji:

2018-2020 - dokumentacja projektowa

2021-2023 - roboty budowlano-montażowe

W związku z informacją zawartą w piśmie ZDP.WD.4621.36/17.JC2 o planowanym terminie realizacji inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w okresie maj-wrzesień 2018 r. AQUANET przeanalizuje możliwość wykonania w/w prac przed budową drogi.













Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
plan sytuacyjny

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Elżbieta Dąb
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej



LEGENDA

	istniejące granice działek
122/1	istniejące numery działek
	projektowany krawężnik betonowy 20x30cm
	projektowany krawężnik betonowy 20x30cm obniżony
	projektowany ściek przykrawężnikowy
	projektowane obrzeże betonowe 8x30cm
	projektowana krawędź pobocza
	projektowany drenaż
	proj. jezdnia (nawierzchni bitumiczna)
	proj. chodnik (kostka betonowa szara)
	proj. pobocze (kruszywo tamane)
	istniejący chodnik z dop. ruchu rowerowego (naw. bitumiczna)
	projektowane oświetlenie

		SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359	
		Inwestor: Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań	
Nazwa inwestycji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziora) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Samiej w m. Szczytniki, gmina Kórnik			
Branża: DROGOWA		Stadium dokumentacji: PB/PW	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant Branża drogowa	mgr inż. Marcin Matysik	WKP/0233/POOD/06 specjalność drogowa	<i>Matysik</i>
Sprawdzający Branża drogowa	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 s. konstrukcyjno-budowlana	<i>Szuba</i>
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny			Nr 2
Nr umowy: ZDP.WD.262.119/17		Data opracowania: 12/2017	Skala: 1:500